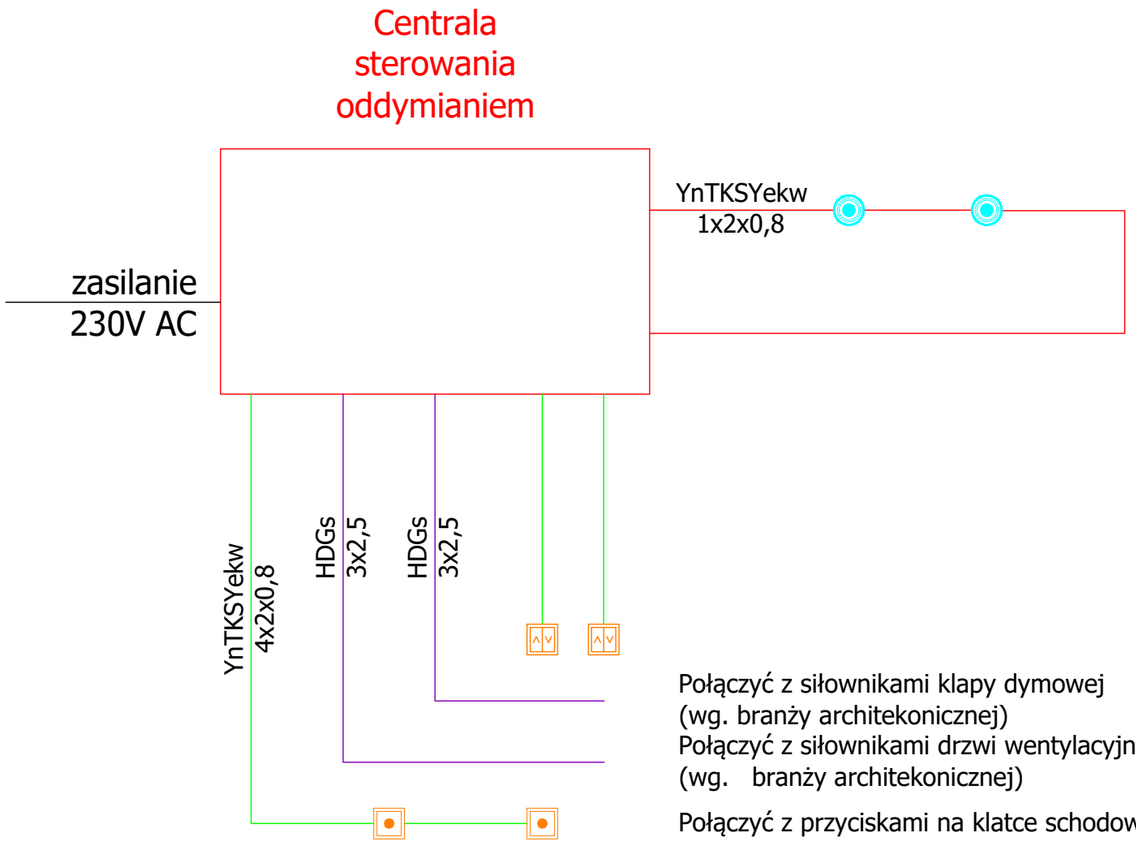

Połączyć z siłownikami klapy dymowej
(wg. branży architekonicznej)
Połączyć z siłownikami drzwi wentylacyjnych
(wg. branży architekonicznej)

Połączyć z przyciskami na klatce schodowej

LEGENDA:

- PRZYCISK P.POŻAROWY WYŁĄCZENIA ZASILANIA
- CENTRALA STEROWANIA ODDYMIANIEM
- CZUJKA DYMU
- PRZYCISK ODDYMIANIA
- PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
- PRZEWÓD HDGs 3x2,5
- PRZEWÓD YnTKSY ekw 1x2x0,8
- PRZEWÓD YnTKSY ekw 4x2x0,8

UWAGI:

1. TABLICE ZABUDOWAĆ NA WYS. 1,10–1,85m OD POSADZKI.
2. WYSOKOŚĆ ZABUDOWY PRZYCISKÓW / OSTRZEGACZY / WYŁĄCZNIKÓW 1,2–1,5M OD POSADZKI.
3. UKŁAD PRACY INSTALACJI: TT 230/400V, 50Hz.
4. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.
5. PRZYJMUJE SIĘ PODSTAWOWĄ METODĘ PROWADZENIA PRZEWODÓW: WTYNKOWO
6. DOCELOWE ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ ORAZ OSPRZĘTU UZGODNIĆ Z INWESTOREM NA ETAPIE WYKONASTWA
7. PRZED ZAMÓWIENIEM URZĄDZEŃ ORAZ OSPRZĘTU SPRAWDZIĆ ARANŻACJĘ POMIESZCZENIA
8. W PRZYPADKU PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO PRZEPUST ZABEZPIECZYĆ DO WYMAGANEJ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ,
9. POPRAWNOŚC WYKONANIA INSTALACJI POTWIERDZIĆ PROTOKOŁAMI POMIAROWYMI.
10. SCHEMATY NALEŻY CZYTAĆ WSPÓLNIE Z POZOSTAŁYMI ELEMENTAMI DOKUMENTACJI.
11. ELEMENTY ZNAJDUJĄCE SIĘ W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU, A NIE WYSZCZEGÓLNIONE W CZĘŚCI OPISOWEJ I ODWROTNIE, PODLEGAJĄ WYKONANIU.
12. DRZWI ORAZ KLAPA ODDYMIAJĄCA ZOSTAŁ DOBRANE W BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ.
13. WADY PROJEKTOWE NIE ZWALNIAJĄ WYKONAWCY Z OBOWIĄZKU NALEŻYTEGO WYKONANIA ROBÓT, ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ ORAZ PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO.

Wykonawca:	Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oświęcim		
Obiekt:	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ZATORZE, PRZY PL. JANA MATEJKI 2, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I BUDOWĄ WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GAZU I WENTYLACJI MECHANICZNEJ, BUDOWĄ MIEJSC POSTOJOWYCH I DROGI MANEWROWEJ ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ na dz. nr 169/7; 170/1 oraz 170/3 obr. 0004 Zator, J.EW. 121309_4 Zator		Data: II.2020r.
Tytuł rysunku:	SCHEMAT IDEOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA		Skala: -
Projektował:	mgr inż. Paweł Bania Nr upr. w spec. instal. elektr. SLK/7368/PBE/17	Podpis:	Nr rys.: 12
Sprawdził:	mgr inż. Robert Pindel Nr upr. w spec. instal. elektr. SLK/8605/PBE/19	Podpis:	
			FIRMA PROJEKTOWA KONSPRO TEL.(033) 844 02 09 WWW.KONSPRO.PL