




Detal ocieplenia ściany z listwą startową

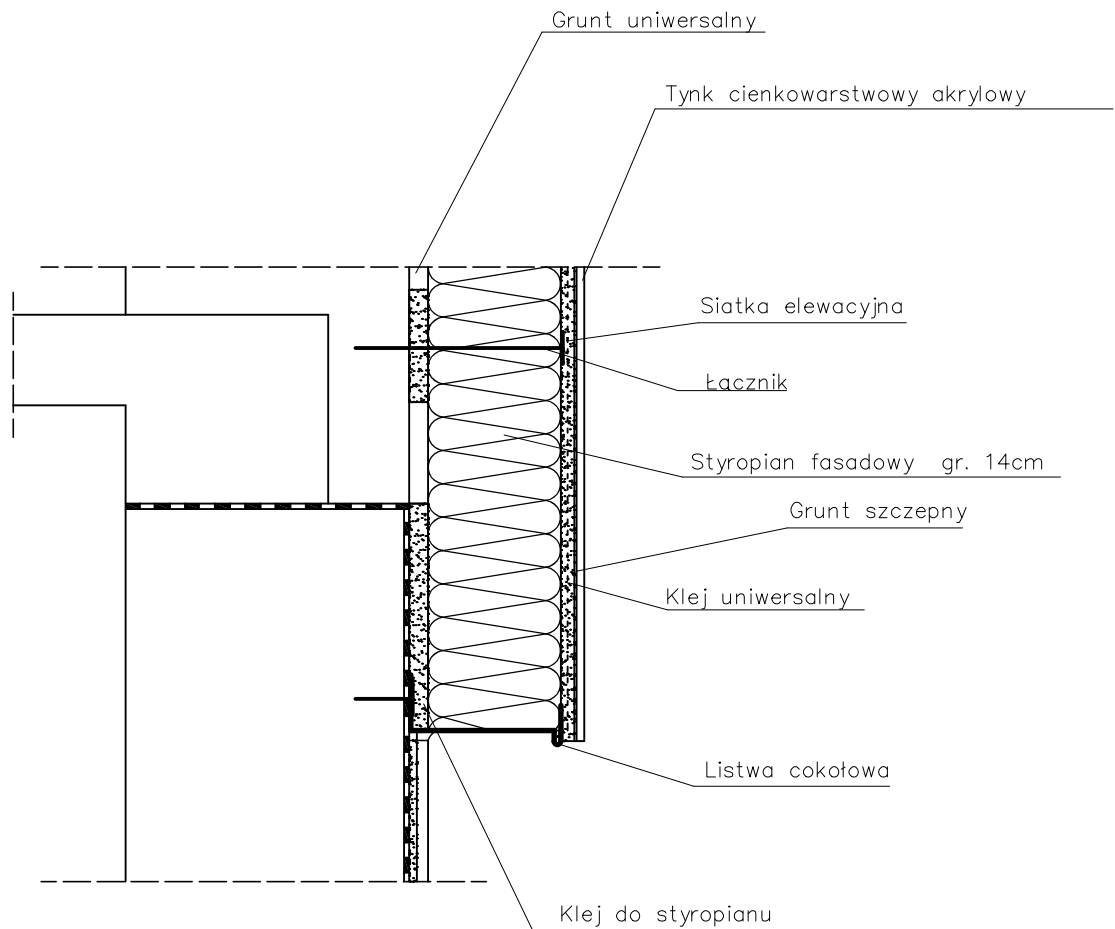


Detal ocieplenia ścian narożnika wewnętrznego

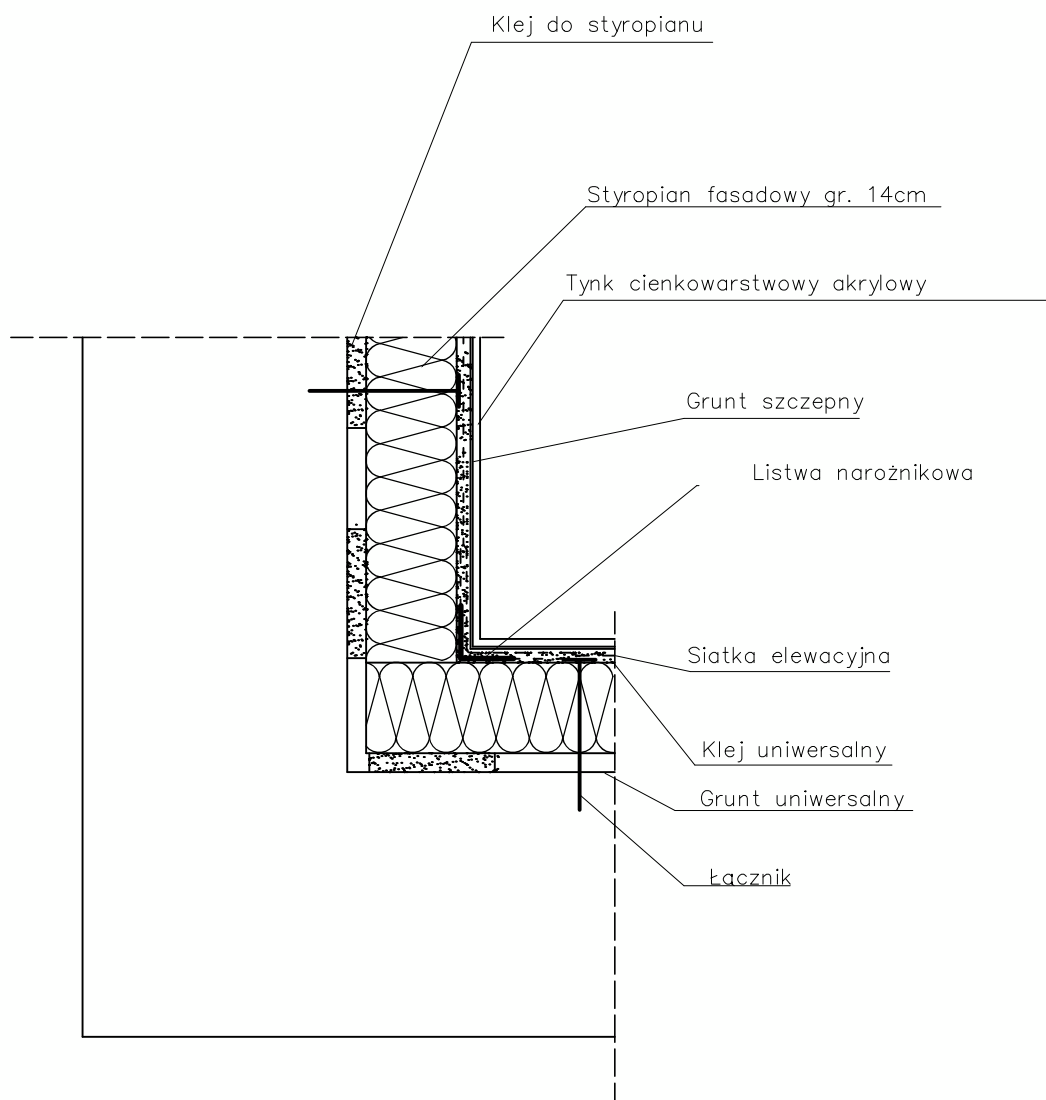


Detal ocieplenia ścian narożnika zewnętrznego

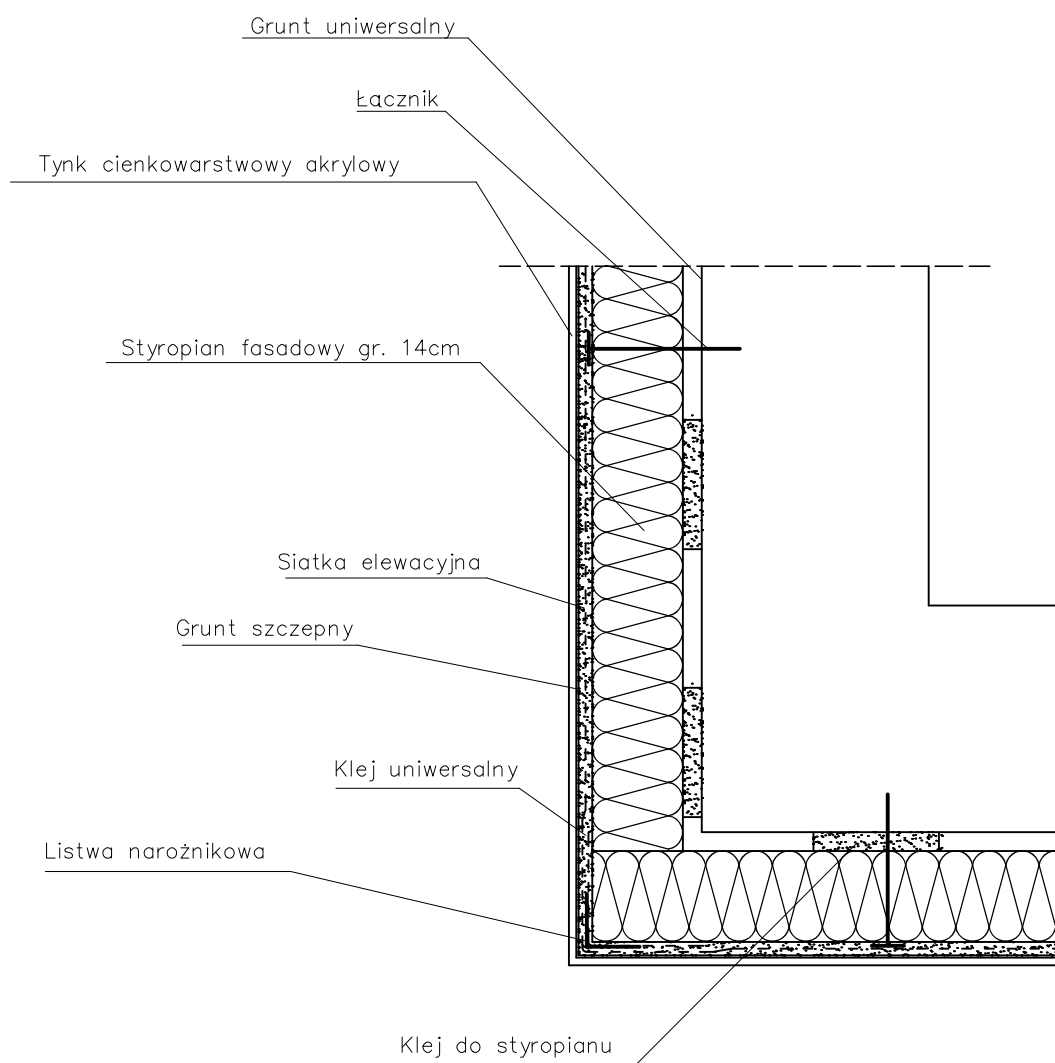


Detal ocieplenia ściany pod parapetem

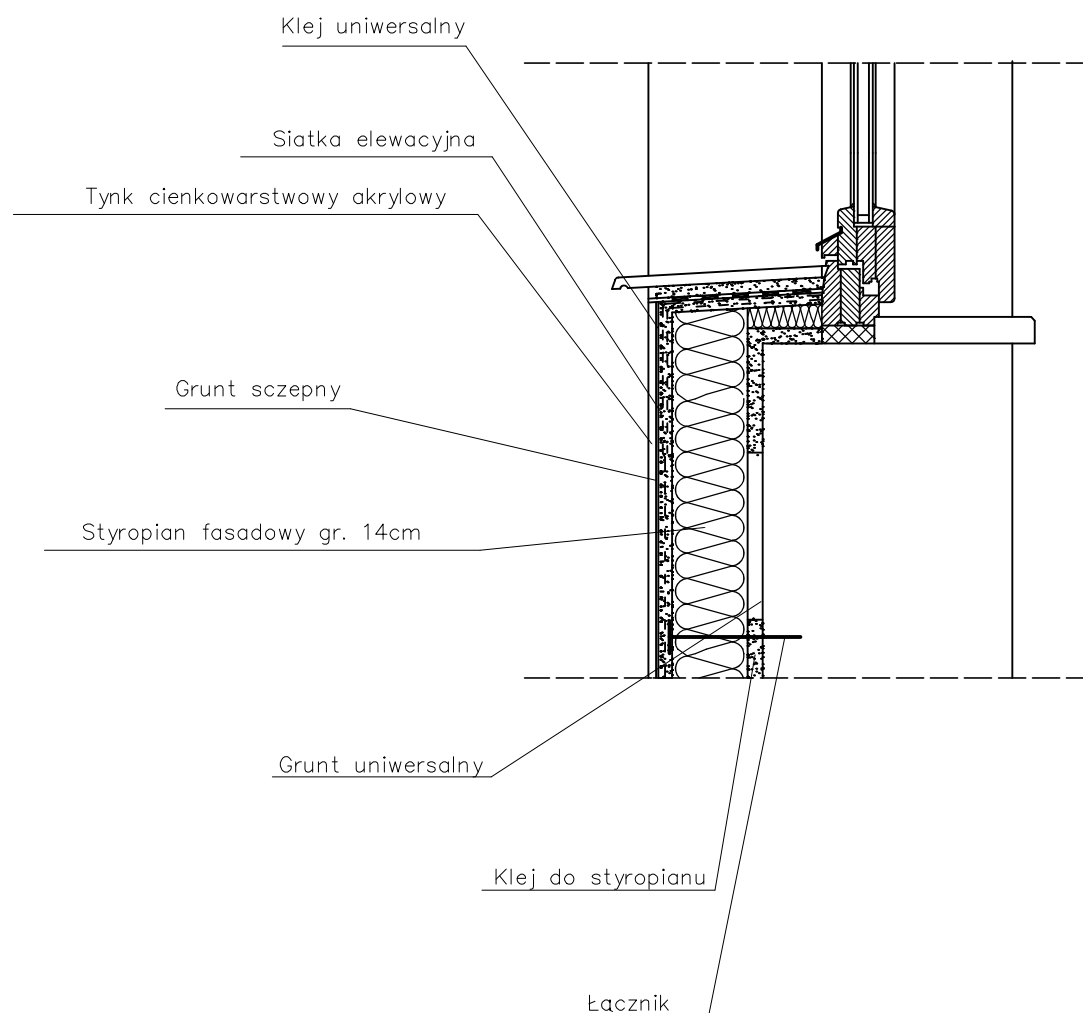


Detal ocieplenia nadproża

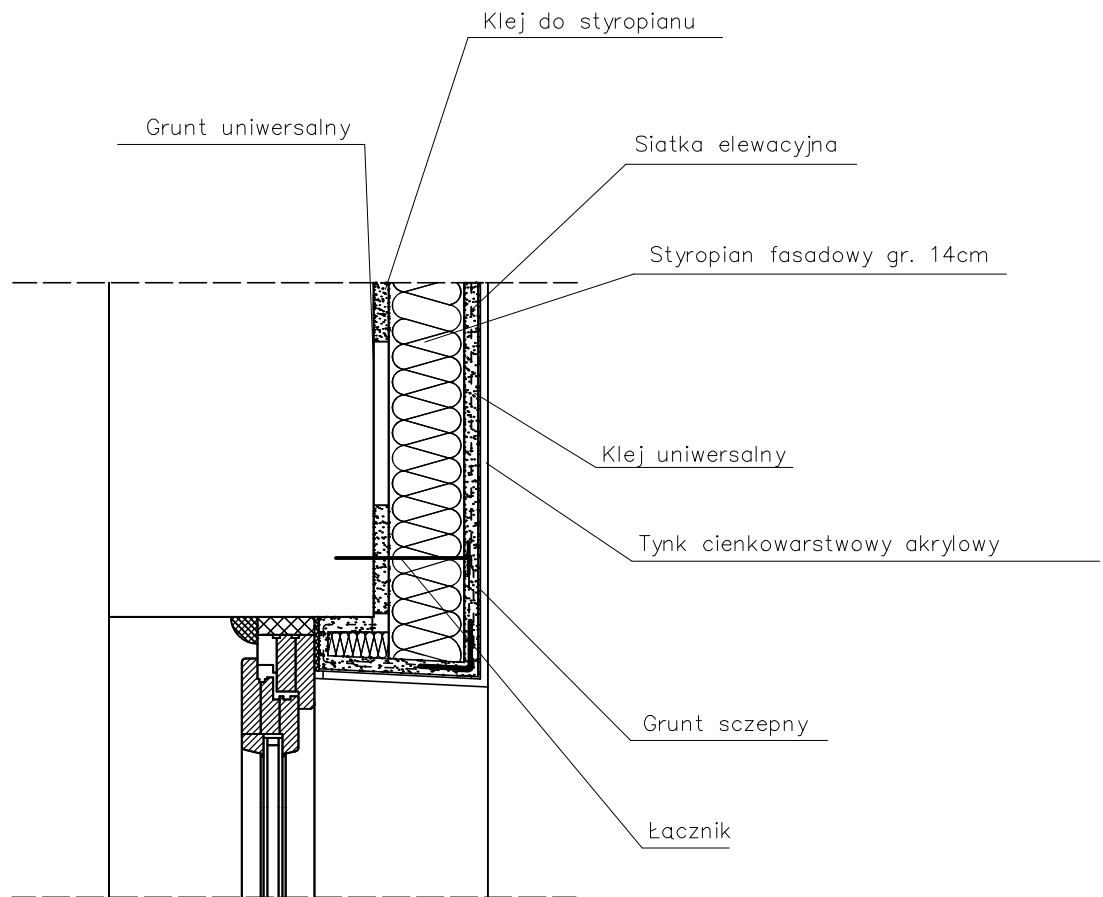

Detal ocieplenia otworu okiennego

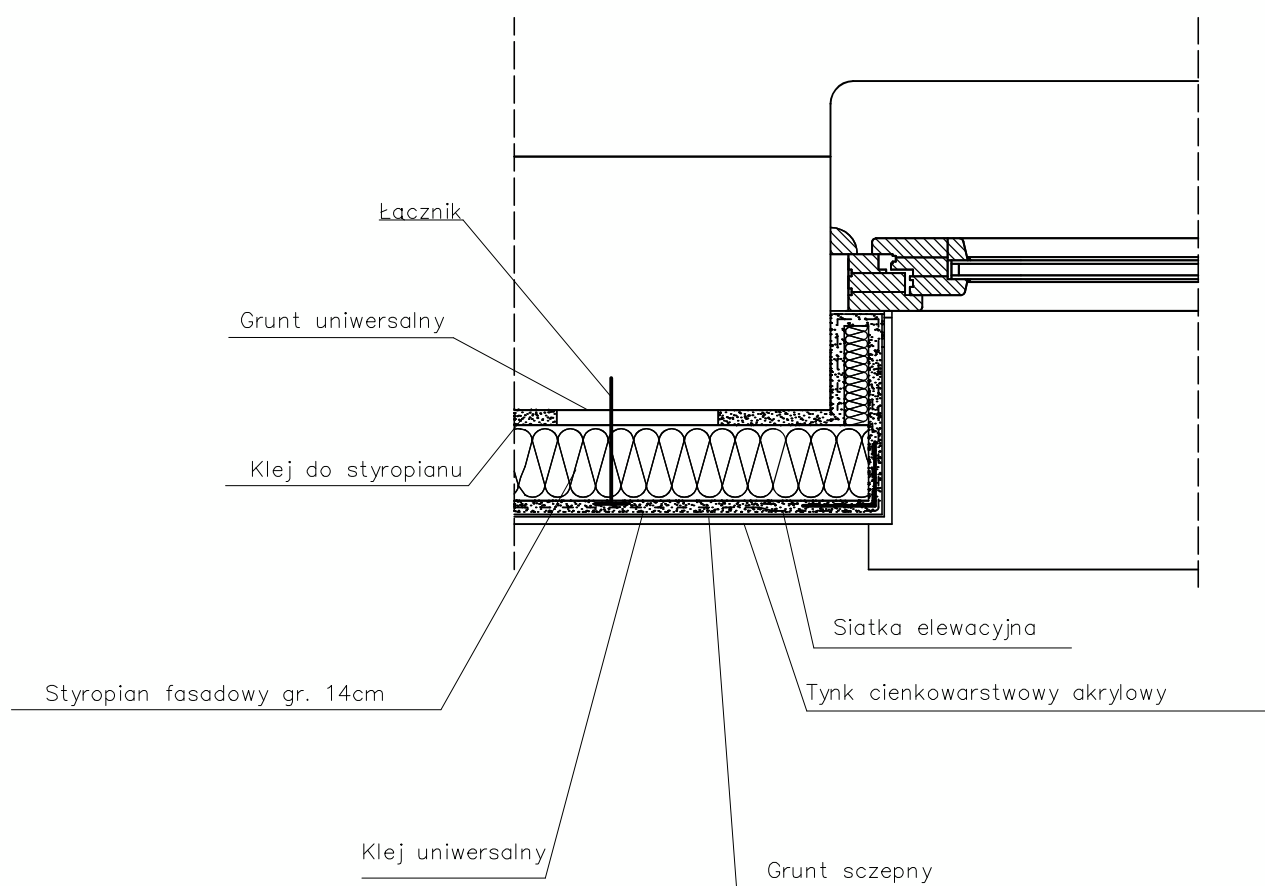


Detal umocnienia narożników

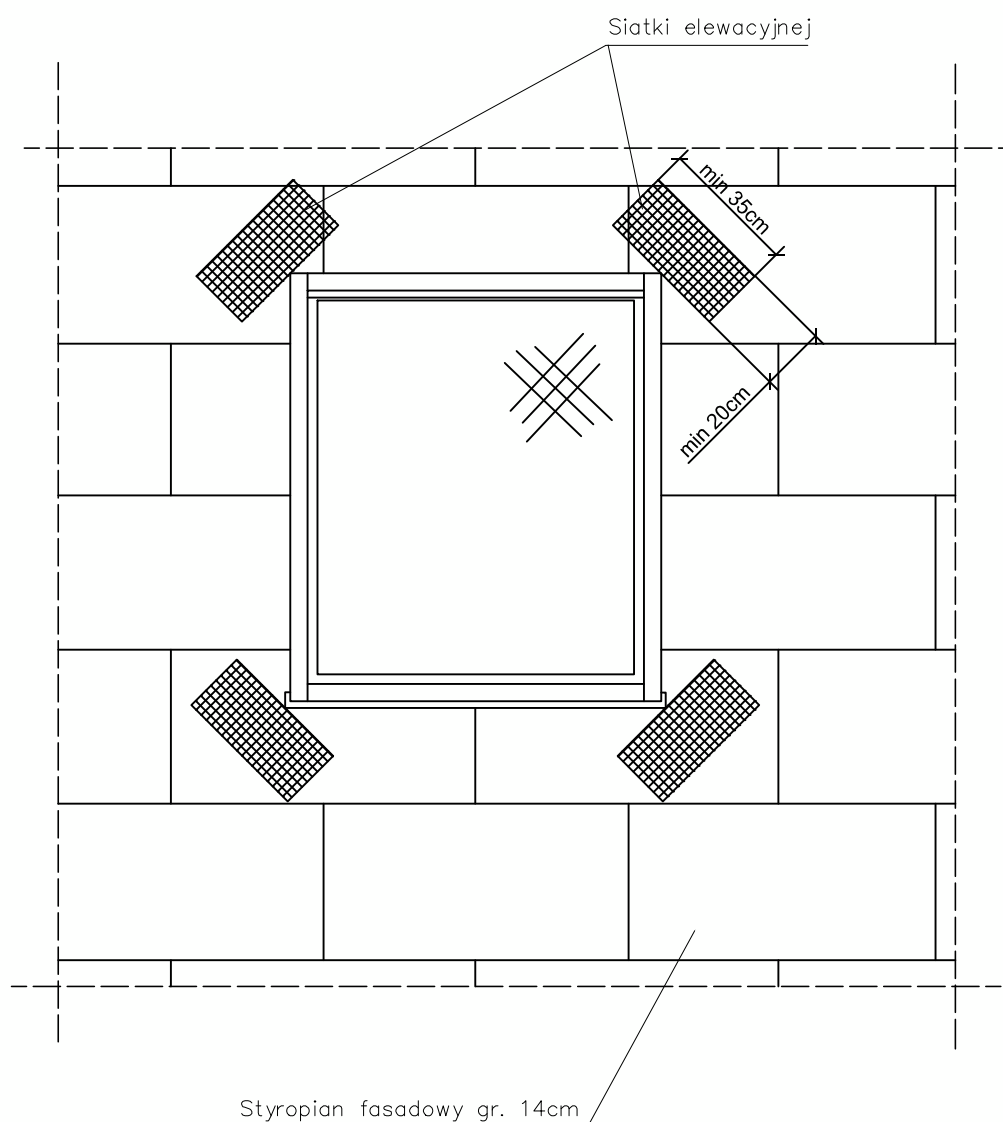

Rozmieszczenie kołków w paśmie krawędziowym

Pasma krawędziowe szer. 1,0–2,0 m

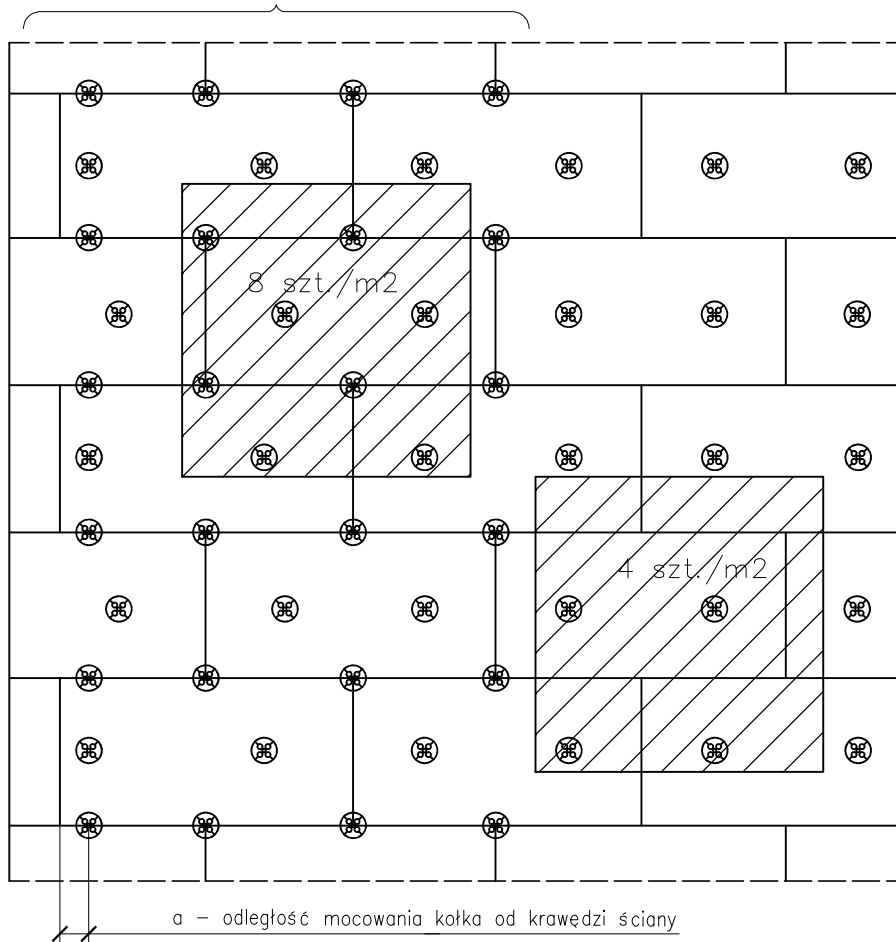

dla betonu $a \geq 5$ cm
dla muru $a \geq 10$ cm

szerokość budynku	pasmo krawędziowe
do 8 m	1.0 m
od 8 do 16 m	1.5 m
powyżej 16 m	2.0 m