Skrzynia stacji transformatorowej Zator Morysina
Układ sterowniczo - pomiarowy oświetlenia ulicznego po modernizacji

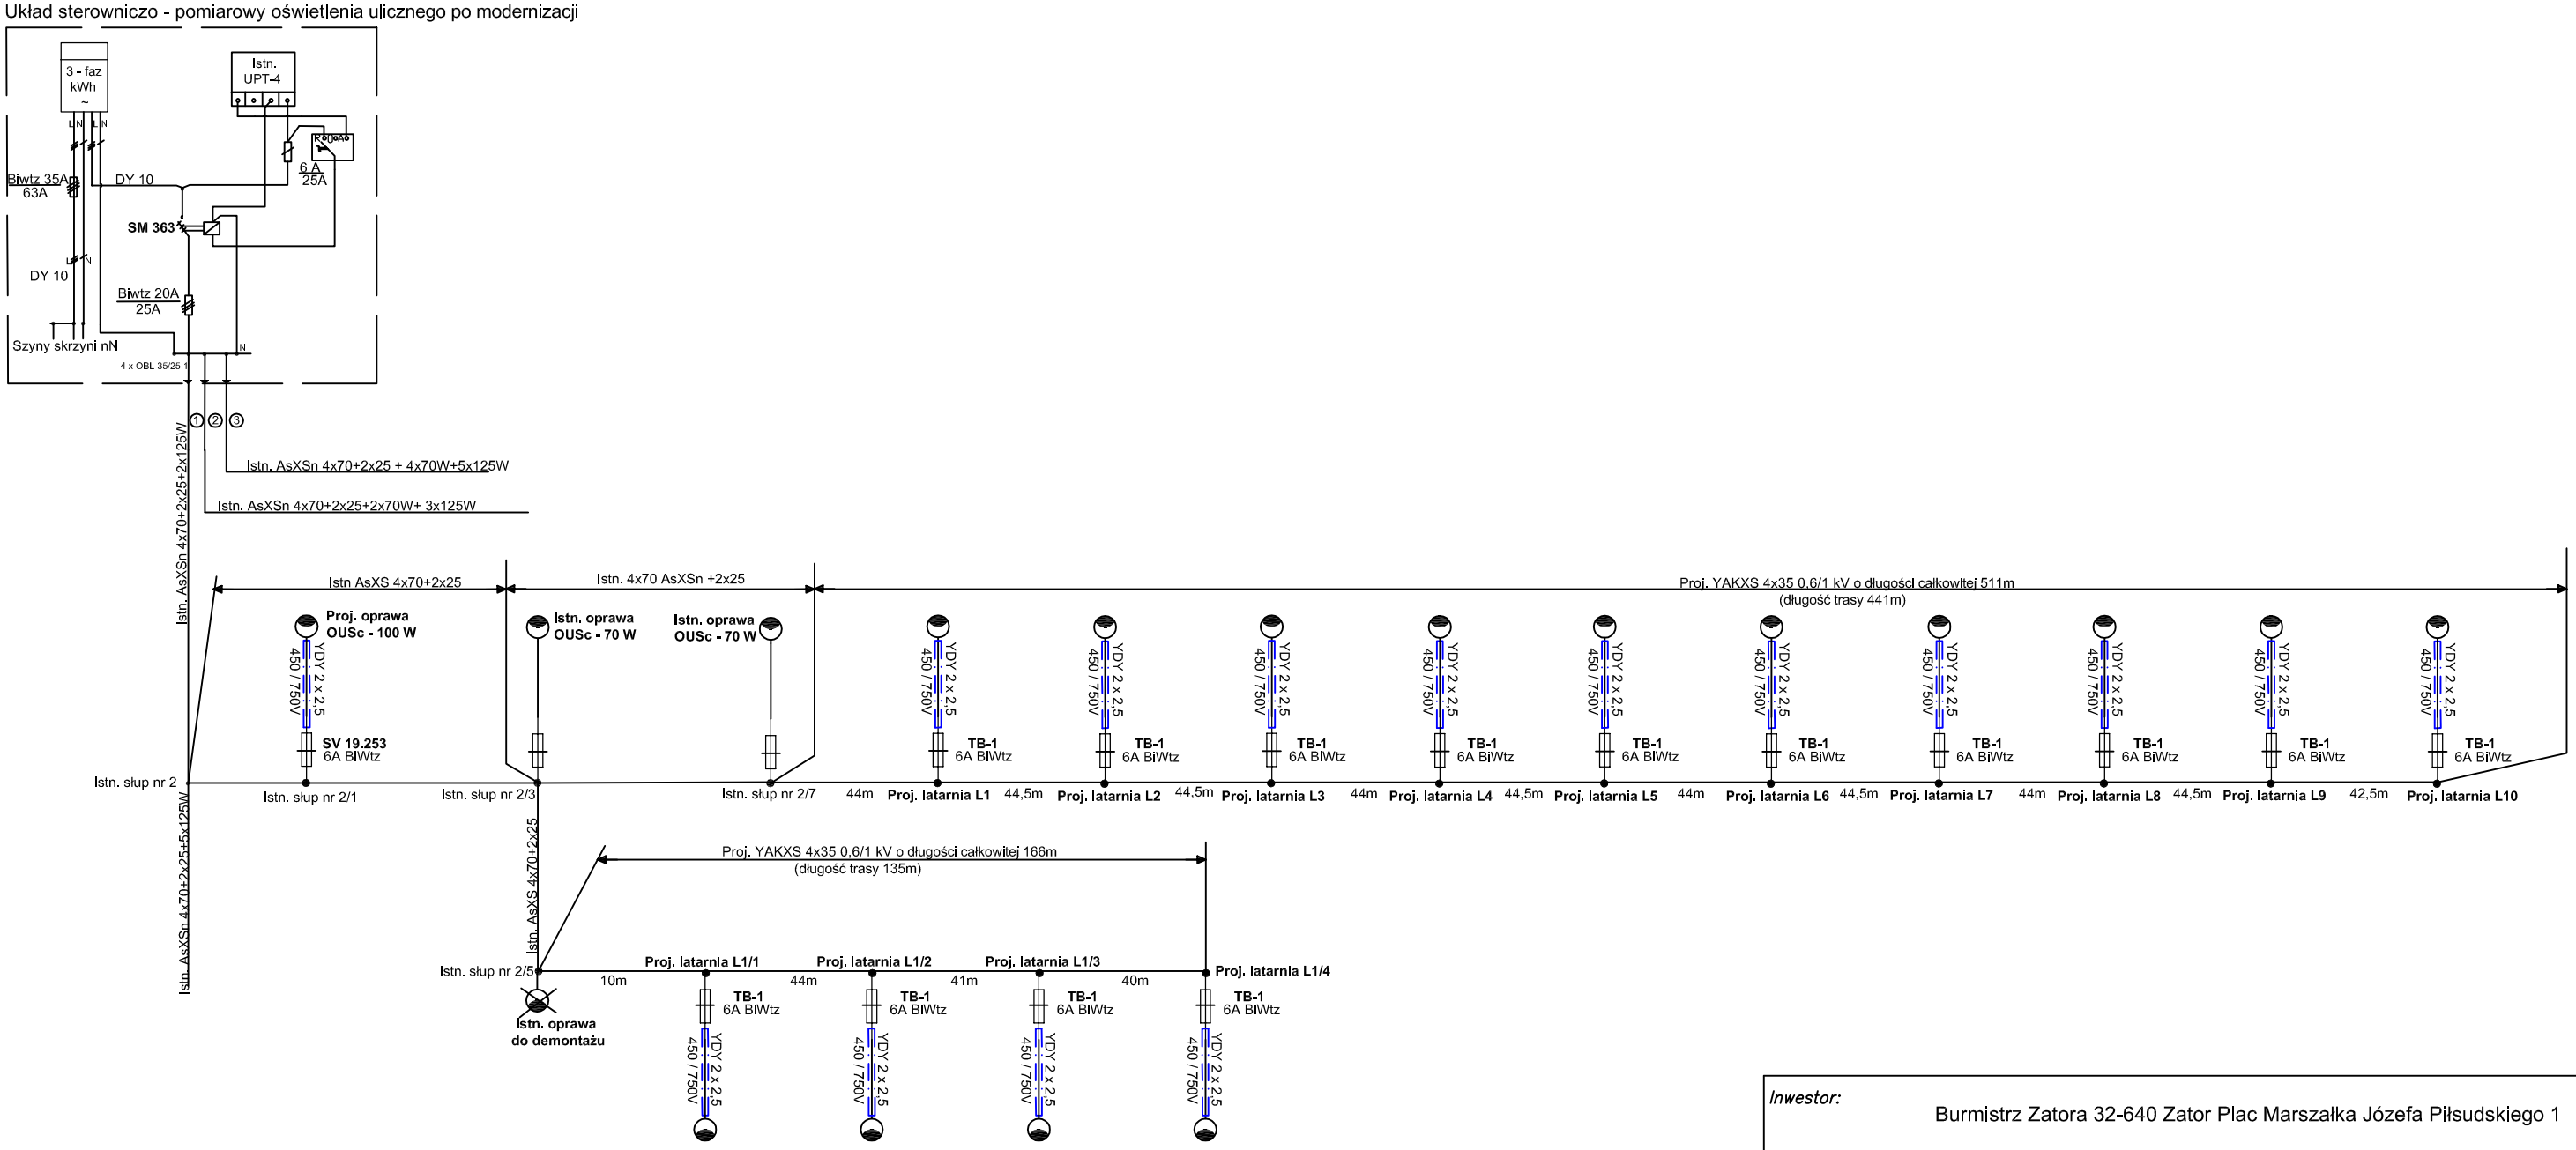

LEGENDA:

L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7, L8, L9,L10 - proj. latarnie oświetleniowe o średnicy 146 przy podstawie typu SAL-70 z wysięgnikiem WR-4/1 wyposażona w złącze słupowe TB-1 z oprawą typu MAGNOLIA S-100 w II klasie izolacji

L1/1,L1/2,L1/3,L1/4 - - proj. latarnie oświetleniowe o średnicy 146 przy podstawie typu SAL-70 z wysięgnikiem WR-4/1 wyposażona w złącze słupowe TB-1 z oprawą typu MAGNOLIA S-70 w II klasie izolacji

- proj. przewód YDY 2x2,5 w giętkiej rurze izolacyjnej

Inwestor:
Burmistrz Zatora 32-640 Zator Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Nazwa inwestycji:
Budowa ulic gminnych ul. Sienkiewicza i fragmentu ul. Grunwaldzkiej, przebudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci nN oraz budowa oświetlenia ulicznego na Os. Morysina II w Zatorze i Palczowicach

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci oświetleniowej zasilanej ze stacji transformatorowej Zator Morysina kablem ziemnym typu YAKXS 4x35 na dz. nr 109/3, 110, 111/5, 112/2, 112/1, 108/41, 108/39, 108/33, 108/44, 108/10 w Zatorze oraz na działkach nr 12, 13/1 w Palczowicach

Tytuł: Schemat zasadniczy

Funkcja	*Nazwisko*	*Podpis*
Projektował:	mgr inż. D. Byrski upr. nr 147/94 B-B spec. w zakresie sieci i instalacji elektrycznych	
Sprawdził:	inż. Piotr Mikołajek upr. nr MPA/0106/PWOE/04 spec. w zakresie sieci, inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
Data: 03.2012	*Skala: ~*	*Rysunek Nr 3*